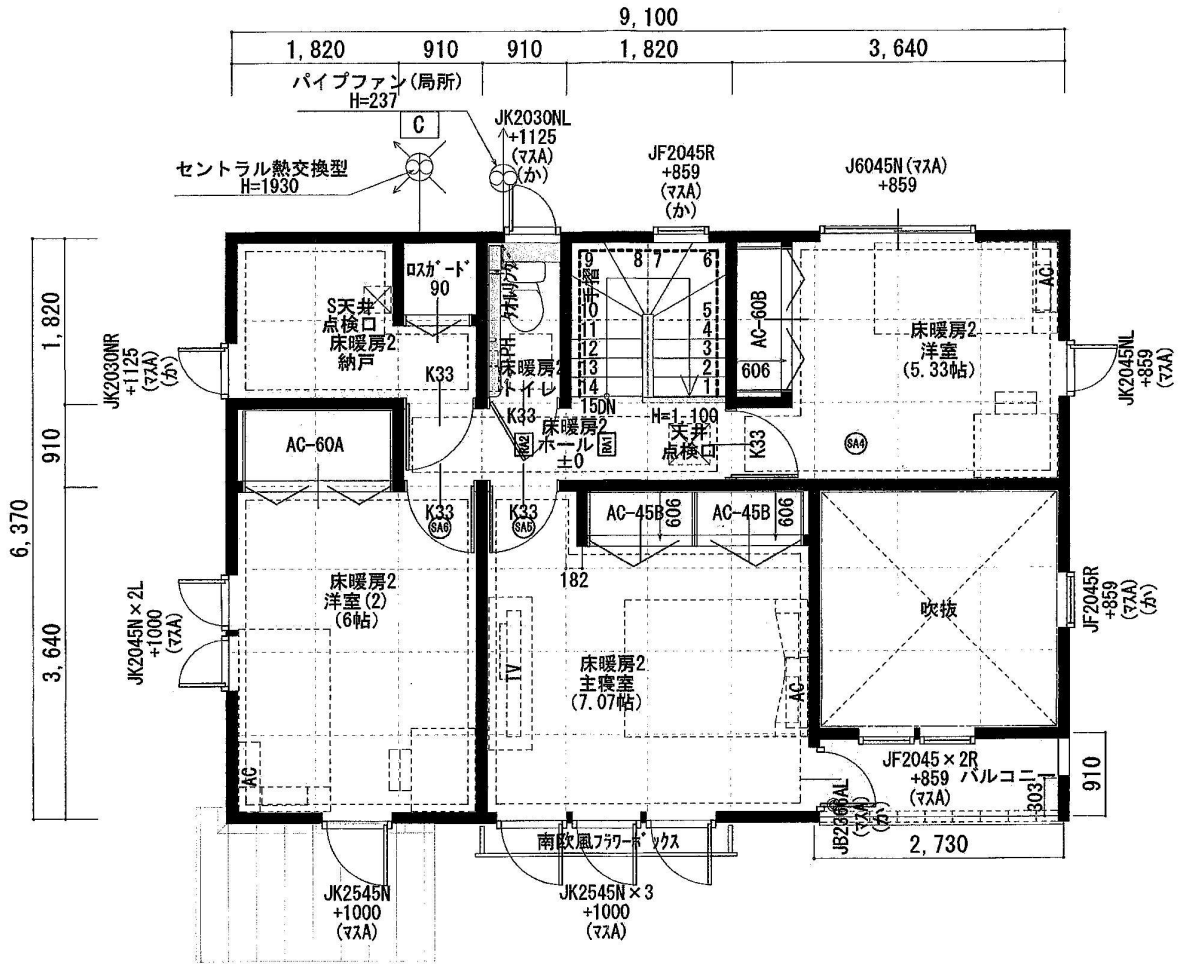
9,100
1,820
910
910
1,820
3,640
パイプファン(局所)
H=237
C
セントラル熱交換型
H=1930
JK2030NL
+1125
(マスA)
(か)
JF2045R
+859
(マスA)
(か)
J6045N(マスA)
+859
6,370
1,820
910
3,640
JK2030NR
+1125
(マスA)
(か)
S天井
点検口
床暖房2
納戸
ロスガード
90
K33
床暖房2
トイレ
PH
オカリカク
9 8 7 6
5 4 3 2 1
10 11 12 13 14
15DN
H=1,100
AC-60B
606
床暖房2
洋室
(5.33帖)
AC
JK2045NL
+859
(マスA)
AC-60A
K33
床暖房2
ホール
±0
天井
点検口
K33
SA4
K33
SA6
K33
SA6
AC-45B
606
AC-45B
606
182
JK2045N×2L
+1000
(マスA)
床暖房2
洋室(2)
(6帖)
TV
床暖房2
主寝室
(7.07帖)
AC
吹抜
JF2045R
+859
(マスA)
(か)
AC
JF2045×2R
+859
(マスA)
バルコニー
303
910
JB2566AL
(マスA)
(か)
2,730
南欧風フラワーボックス
JK2545N
+1000
(マスA)
JK2545N×3
+1000
(マスA)

2階 平面図 S:1/50